



Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

74,17%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

Grøn

Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe


Gul

Mindre CO₂ udledning end et gasfyr

Rød

Større CO₂-udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

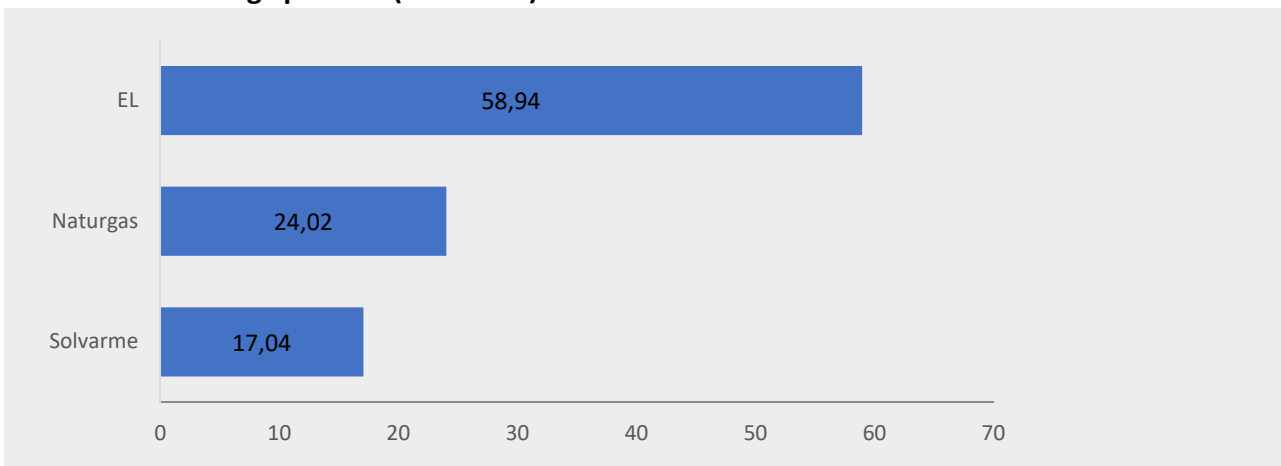

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	9,98	kg/GJ	35,9	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	53	g/GJ	190,3	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,3	g/GJ	1,1	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	14	kg/GJ	49,9	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	3,5	g/GJ	12,5	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	33,7	g/GJ	121,2	mg/kWh
CO (Kulilte)	13,2	g/GJ	47,5	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	17,7	g/GJ	63,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,5	g/GJ	5,3	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Karup varmeværk a.m.b.a.

Godthåbsvej 2

7470 Karup

Telefon: 97101919

Mail: Administration@karup-varme.dk

CVR: 16859818